

При устройстве
остановок допускается
у каждой двери

550

65

150

290

400

970

400

65

100

815

1055

170

2 шт., L=710

2 шт., L=710

2 шт., L=710

Л. № 20

2 шт., L=710

Л. № 20

2 шт., L=710

Изм./Лист

№ докум.

Подп.

Дата

0520K.00.000 СЗ

Лист


2

0520K.00.000 C3

Вариант II

Развертка типового этажа шахты с закладными деталями

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв N дудл.	Подп. и дата

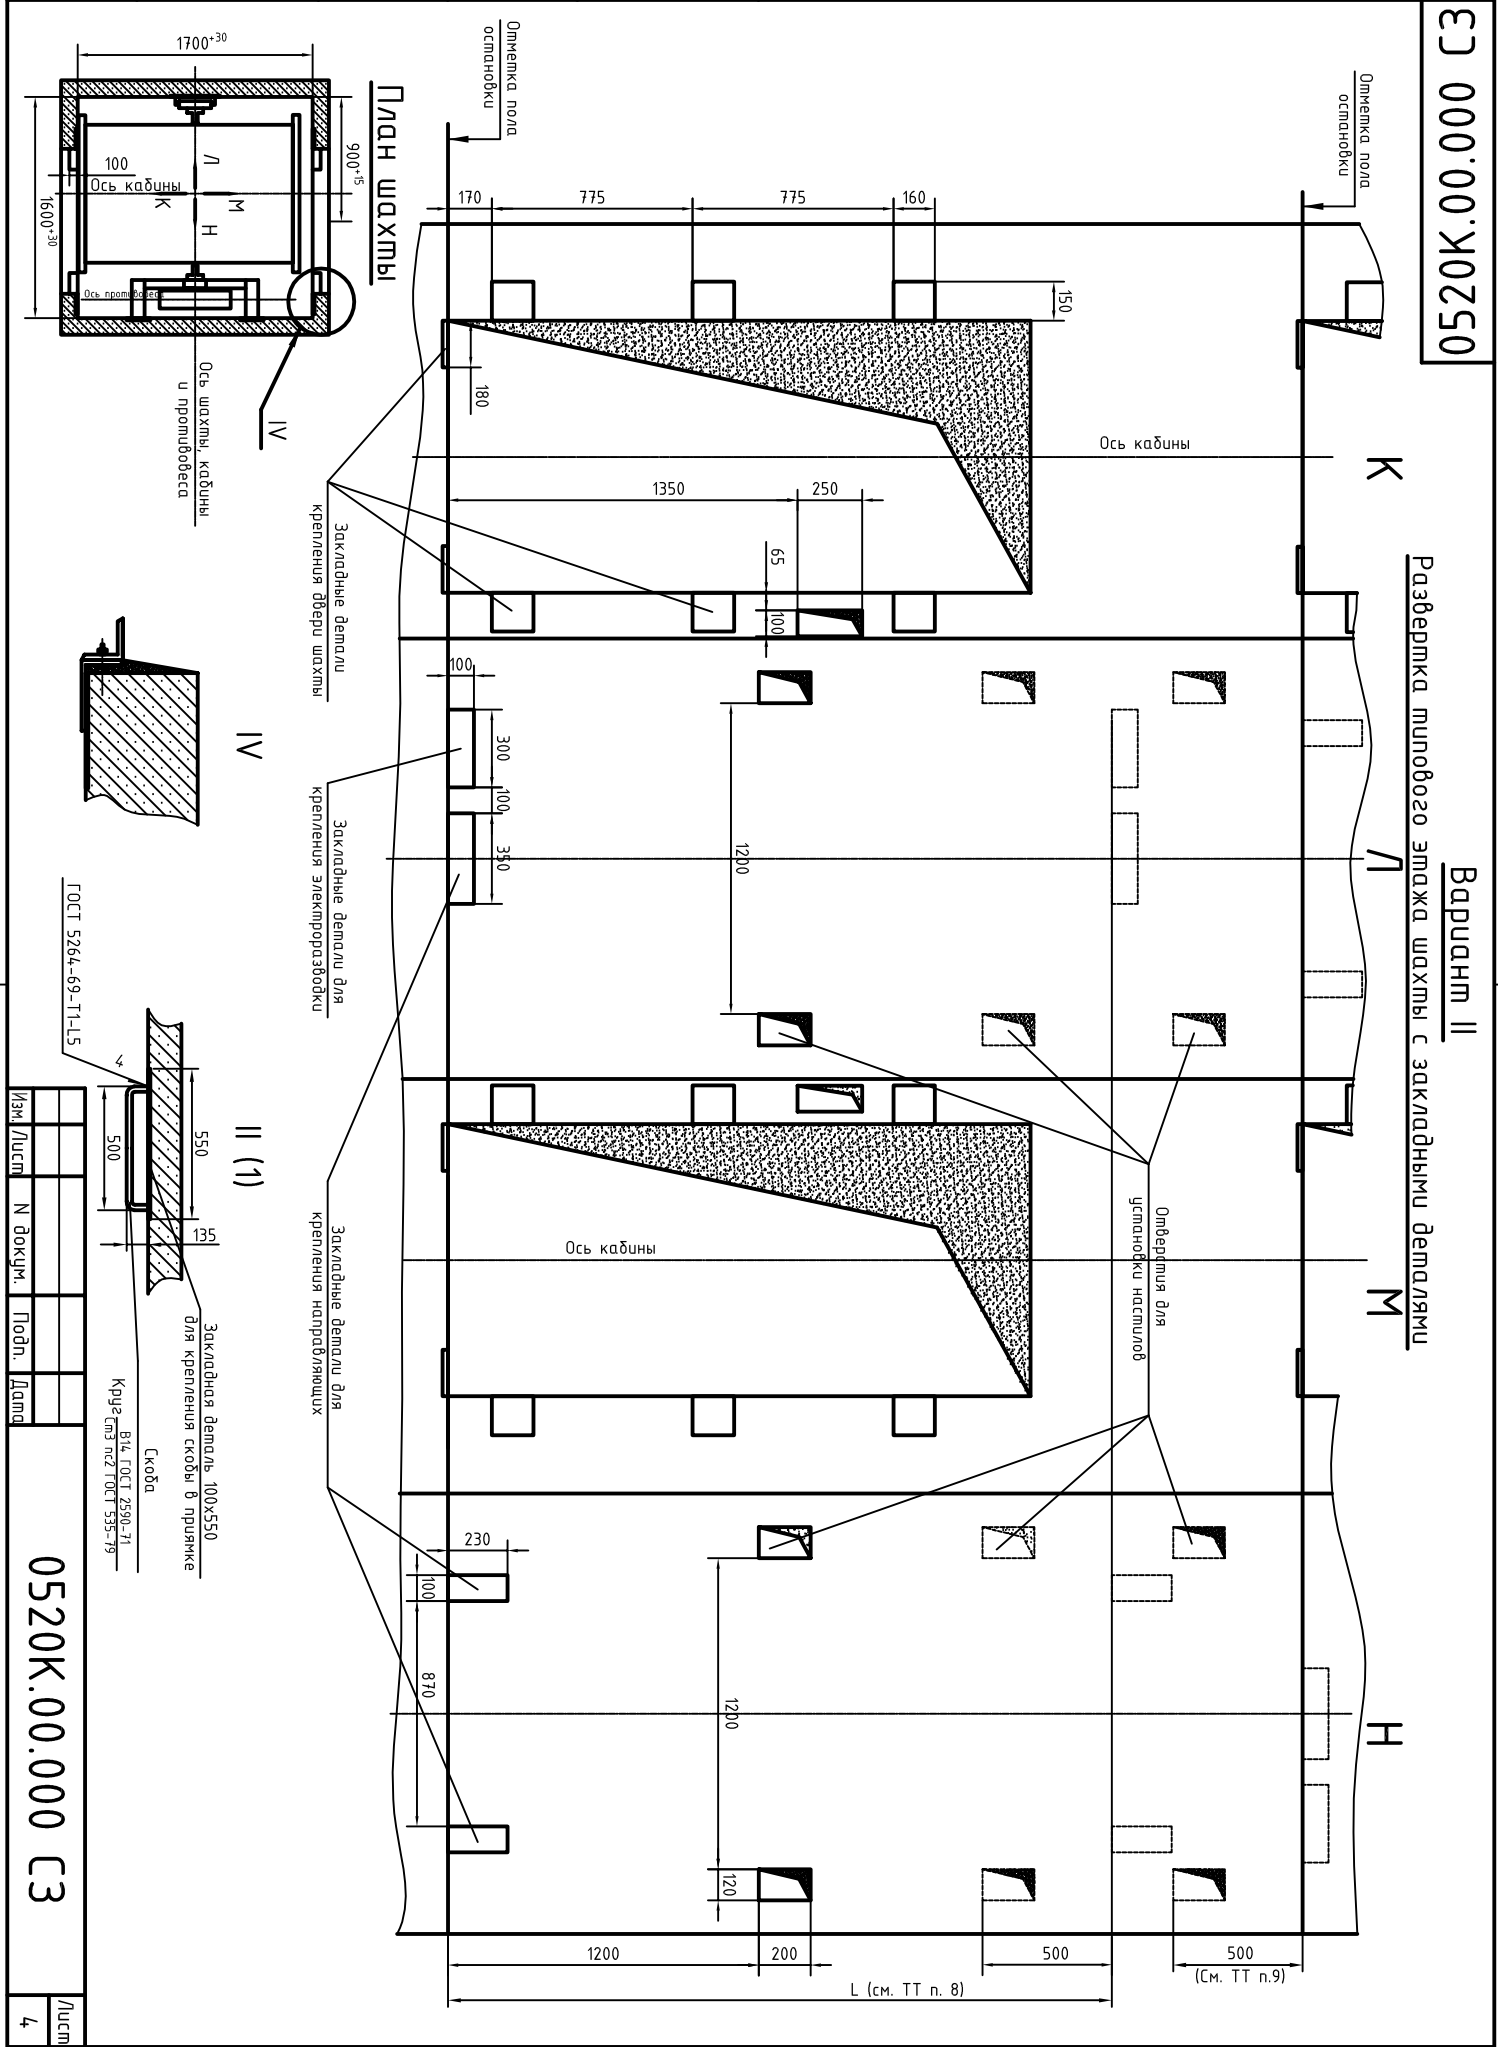


Плиты виброизоляционные


Вариант I^а

Вариант II^а


Вид сверху

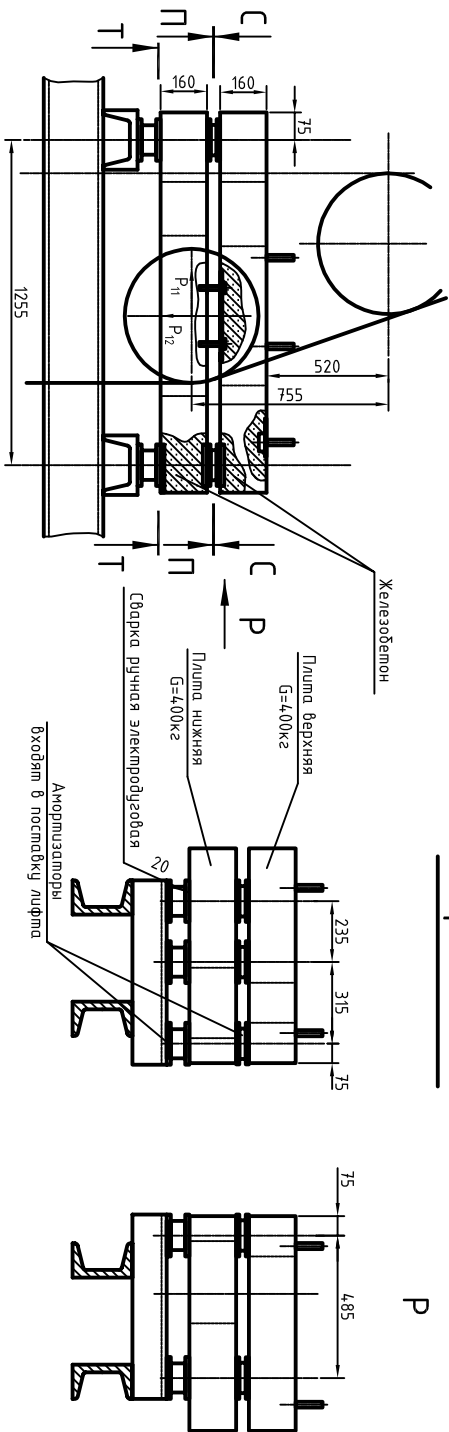


C-C

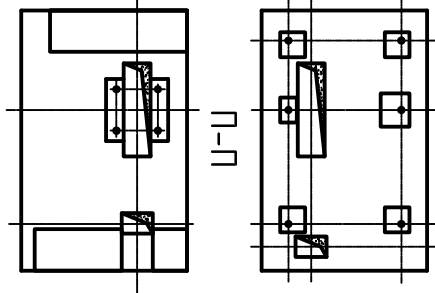

П-П




T-T




Нагрузки на виброизоляционные плиты.

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, кс	Примечание
P ₁₁	520	Нагрузки от блока отбодного
P ₁₂	100	
P ₁₃	440	
P ₁₄	220	
P ₁₅	360	
P ₁₆	2250	
P ₁₇	50	Нагрузки от лебедки
P ₁₈	450	

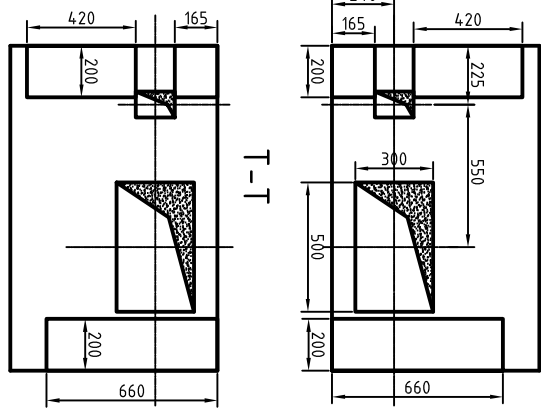


T-T

П-П

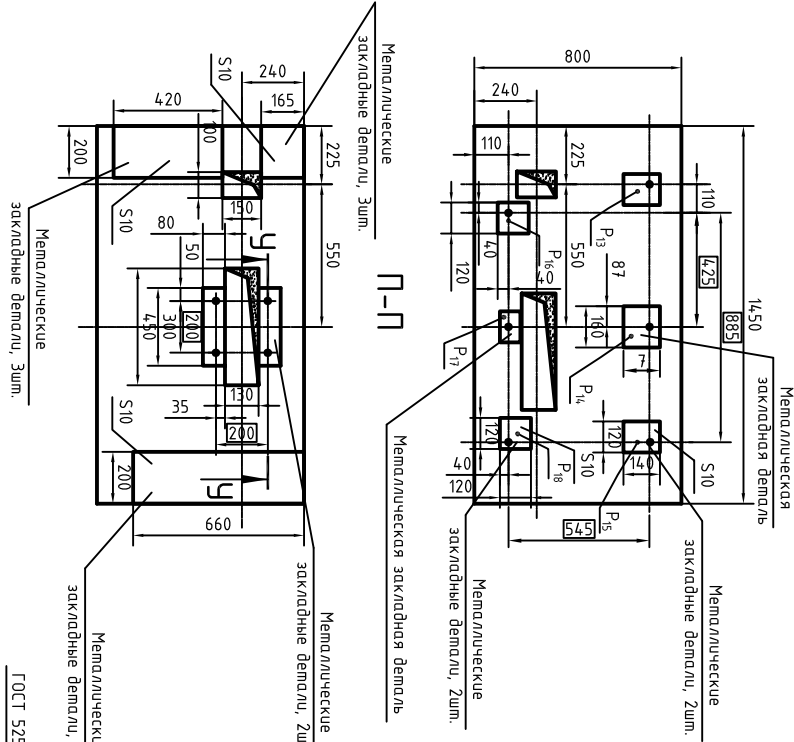

ГОСТ 5254-69-Т1-L6

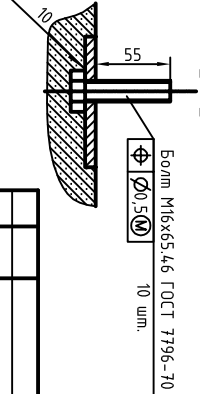

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N	Всего	Подп.	Дата

0520K.00.000 СЗ