
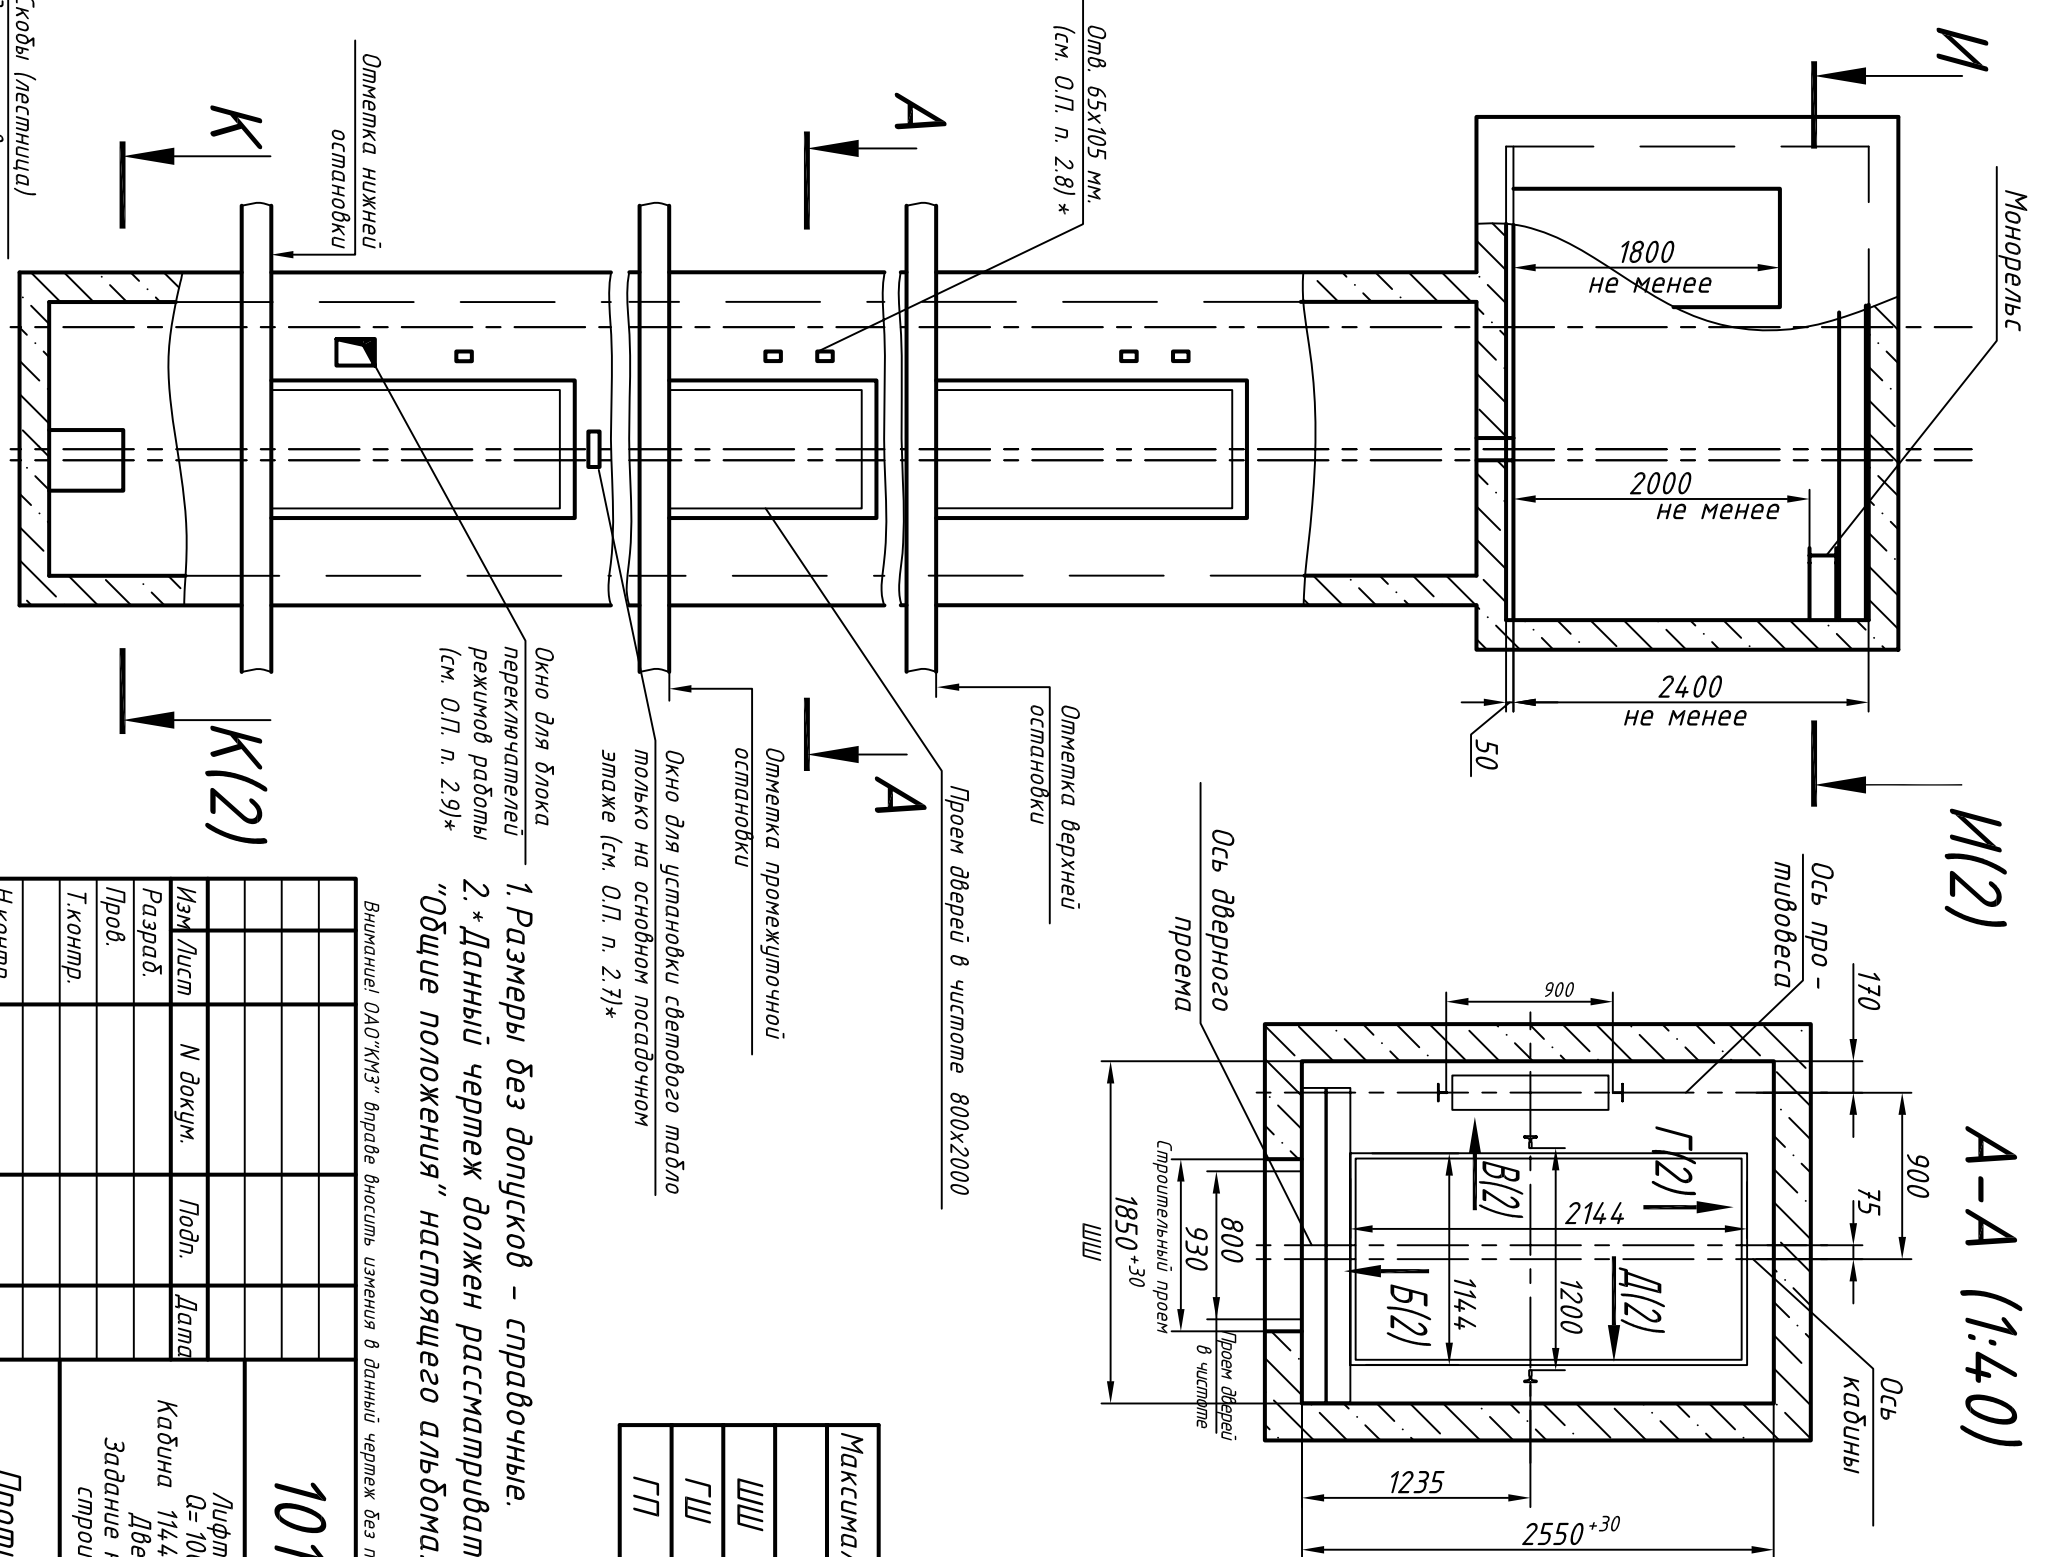


ЕЭ000.00.01.10-А101

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата | Справ. N° | Перв. прим. |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|

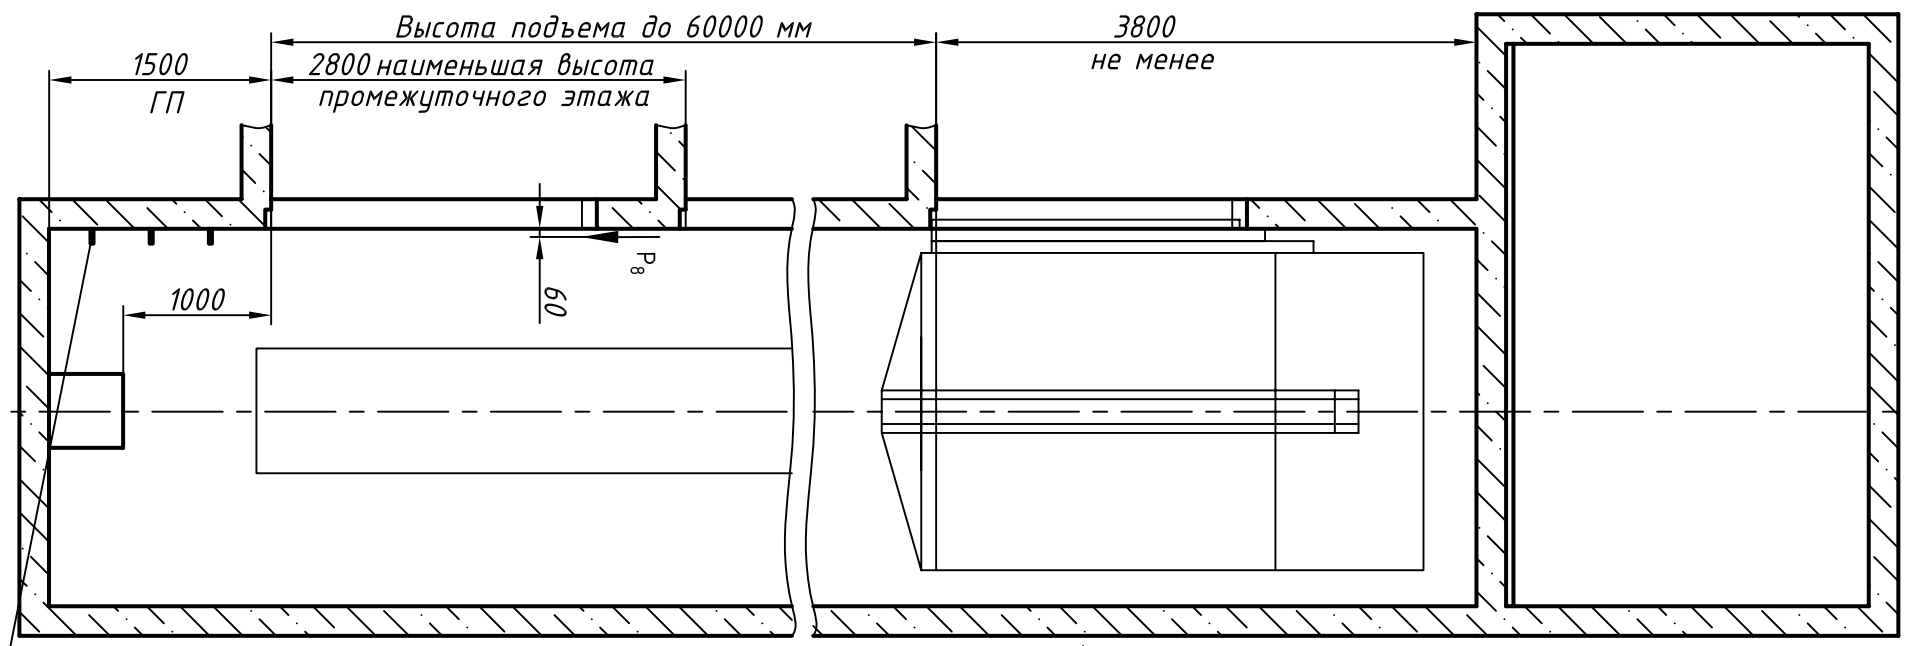

1. Размеры без допусков – справочные.
2. * Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с разделом "Общие положения" настоящего альбома.

| Максимальные и минимальные габариты шахты | |
|---|------|
| mm | max |
| ШШ | 1850 |
| ГШ | 2550 |
| ГП | 1400 |

| Обознач. нагр. | Н | Схема действия сил | Прим. |
|------------------|-------|---|---|
| P ₁ | 17500 | На опоры привода И-И (2) | Кратко-временные нагрузки при посадке кабины на лобовые |
| P ₂ | 9000 | | |
| P ₃ | 16500 | | |
| P ₄ | 51000 | | |
| P ₄ ' | 26000 | | |
| P ₂ ' | 6000 | | |
| P ₃ ' | 4000 | | |
| P ₄ ' | 88000 | | |
| P ₂ | 4200 | | |
| P ₃ | 1600 | | |
| P ₄ | 3500 | На закладные детали | Нагрузки действующие одновременно и аварийно |
| P ₅ | 65000 | На пяти наравляющих | |
| P ₆ | 60000 | На опфер кабины | |
| P ₇ | 49000 | На диффер противобеса | |
| P ₇ | 49000 | На площадь 200x520 | |
| P ₈ | 800 | На крепления дверей в локосли стены | Постоянные нагрузки |
| P ₉ | | Нагрузки возникающие при монтаже по ГОСТ 24258-80 | |

| | | | | | | |
|-------------------|--------|----------|-------|------|------------------------------------|----------|
| Лифт пассажирский | | | Лит. | | Масса | Масштаб |
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата | Кабина 1144(1088)x2144(12086)x2100 | |
| Разраб. | | | | | Дверь 800 x2000 | |
| Проб. | | | | | Задание на проектирование | |
| Т.контр. | | | | | Лист 1 | Листов 2 |
| Н.контр. | | | | | Противобес слева | |
| Утв. | Иванов | | | | ОАО "КМЗ" | |

1012A-01.00.00.000СЗ

